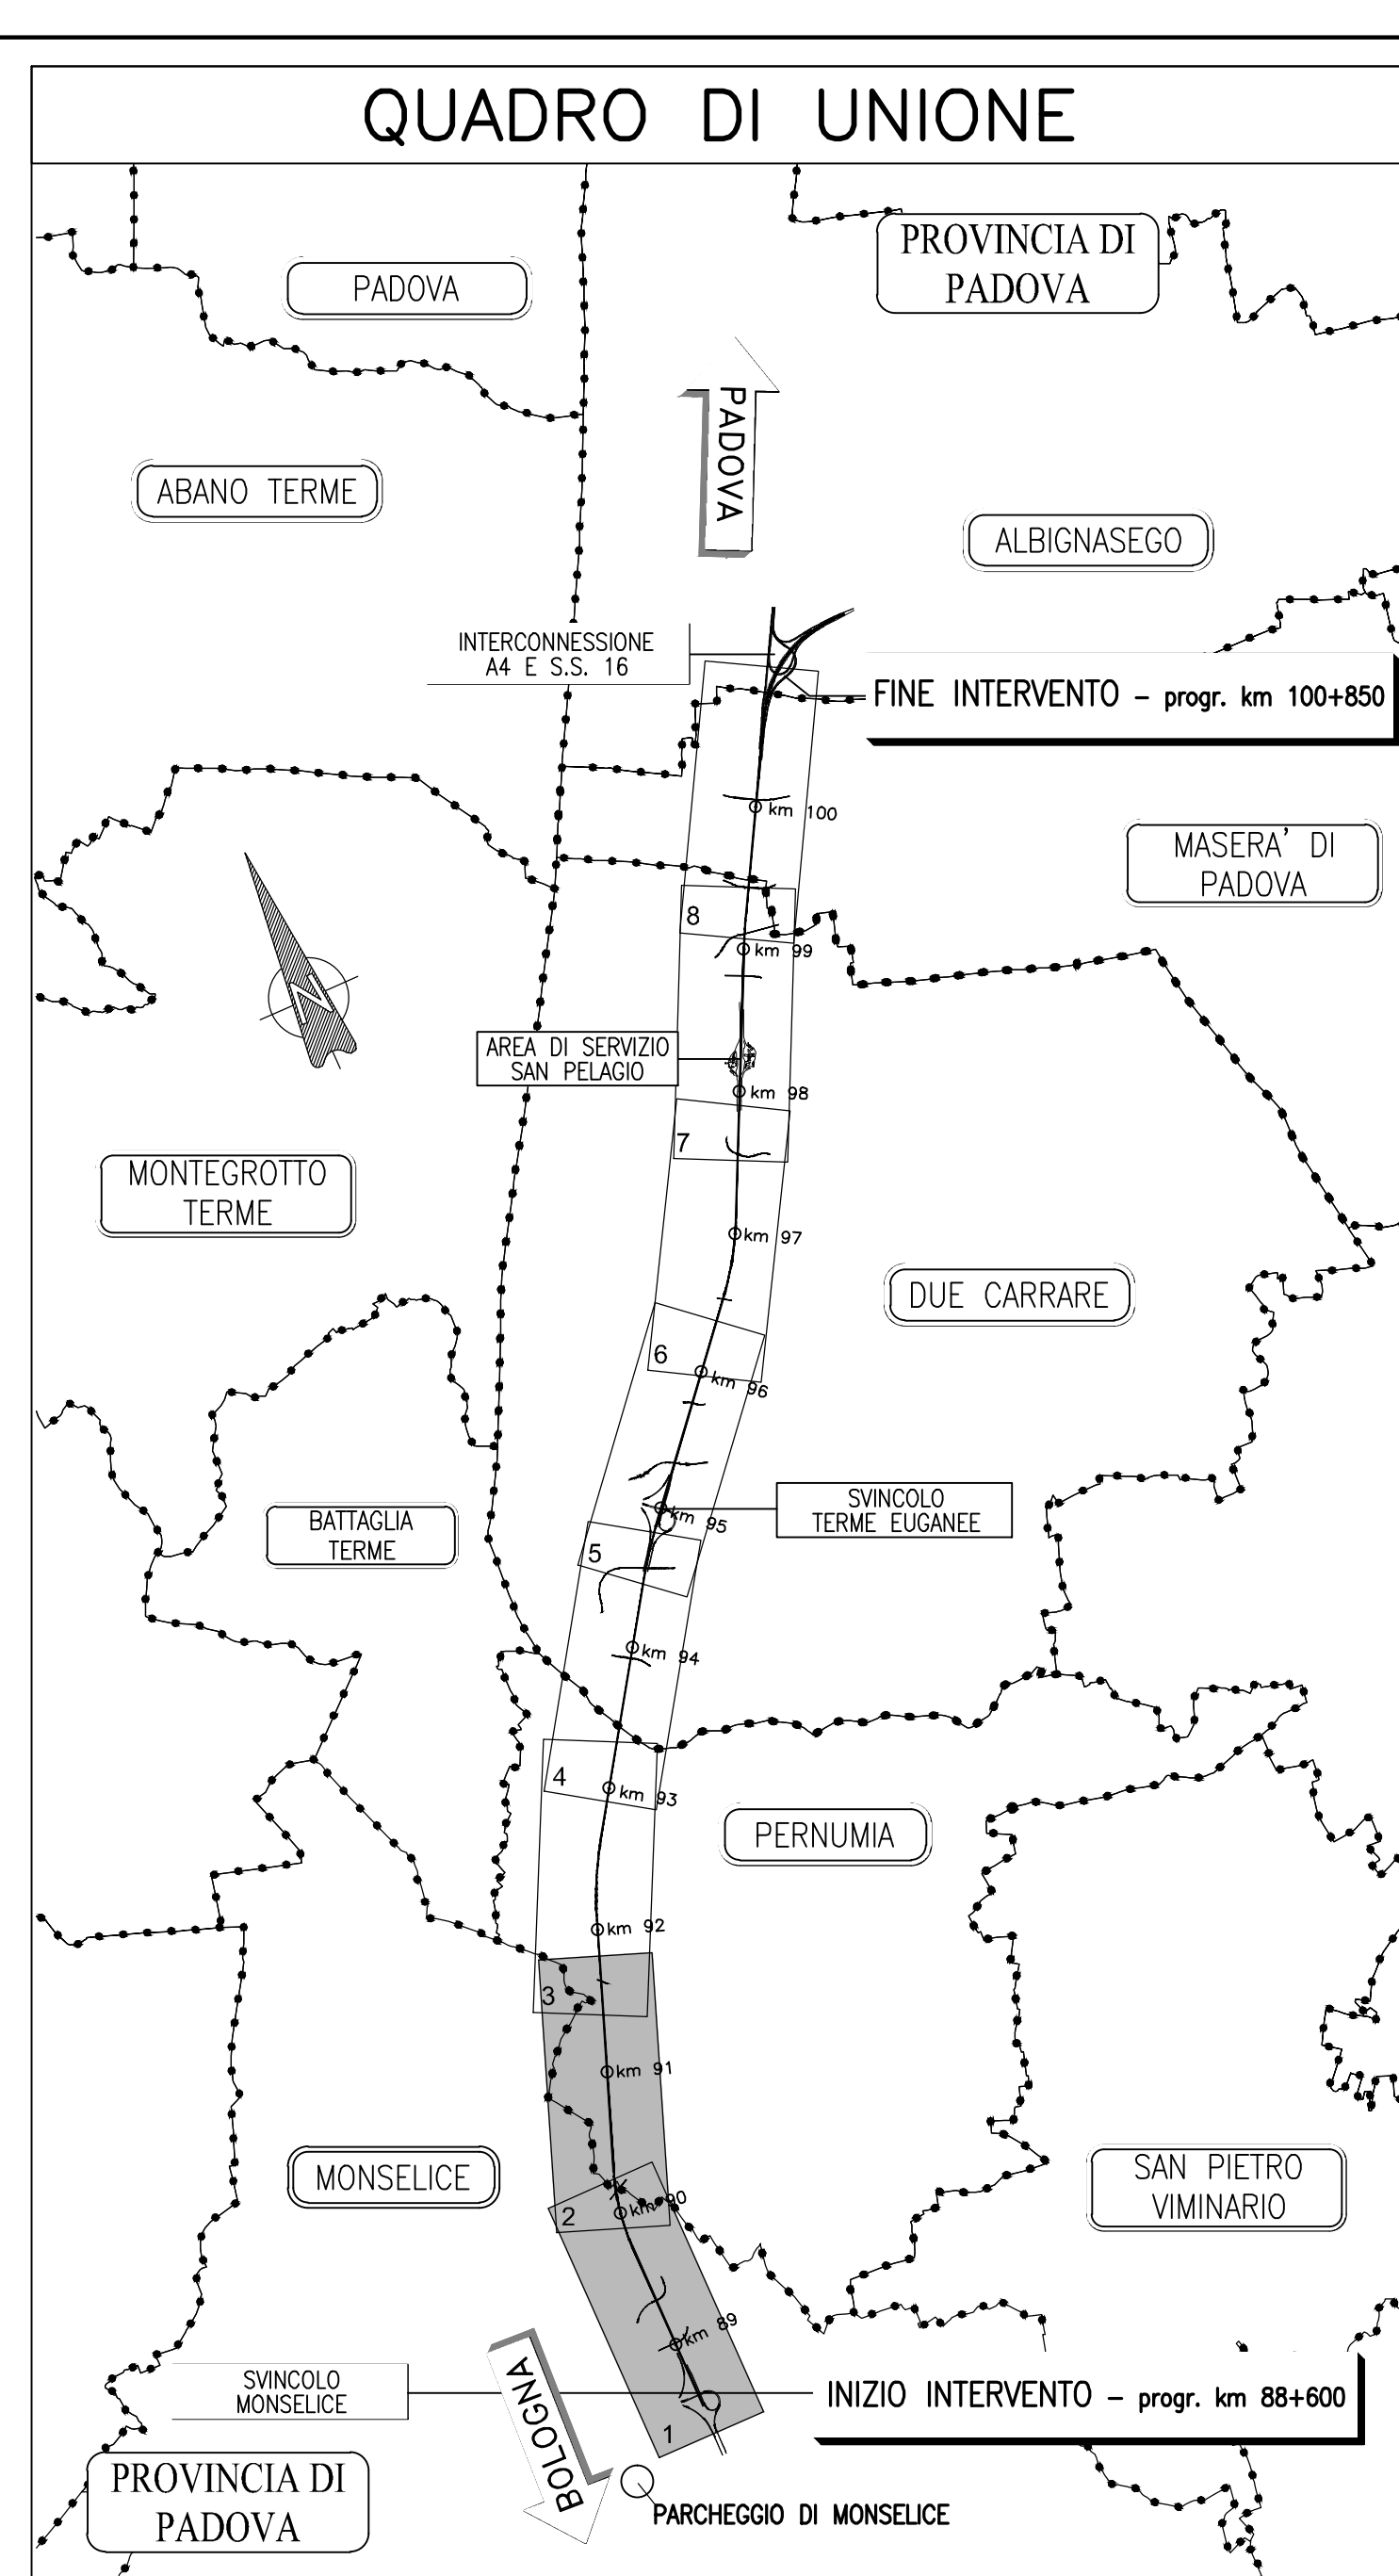

[illegible][illegible]

..... ECG: Filare di *Oestrus carinifilius*

	VISTO DEL COMMITTENTE	VISTO DEL CONCEDENTE
	 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Maurizio Tortorelli	 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile DIREZIONE PER LA PROTEZIONE CIVILE E LA SICUREZZA IN CASO DI EMERGENZA A.D.R. DI ROMA CAPITALE
IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRÀ ESSERE COMPILATO O TORNARE PUBBLICITÀ IN TUTTO O PARTE SENZA IL CONSENSO SCritto DELLA SOCIETÀ AUTOTRADE PER L'ITALIA S.p.A. QUALUNQUE NEGLI INTERESSI SARÀ PEGGIORATO A NORMA DELL'ART. 2700 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.		